


**Huvudmannen skall ha fritt & obehindrat tillträde till mätaren.
Vattenmätarplatsen skall vara godkänd av huvudmannen.**



**Vattenmätarens bygglängd är 220mm
Mätarkonsol med skjutbar kopplingshylsa
Avstängningsventiler på båda sidor om mätaren**

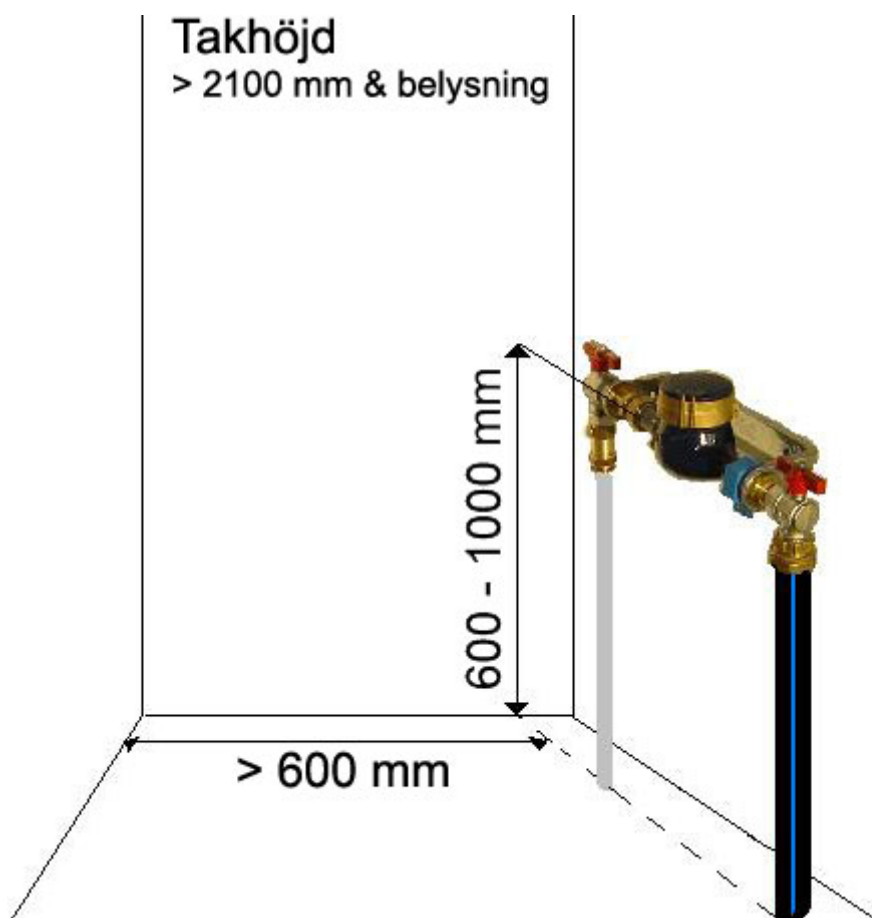